



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonsáért!”



Szervezeti egység megnevezése

A konyhában keletkező tüzek megelőzése

Előadó:



BELÜGYMINISZTERIUM


ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



**Főzés közben a tűzhelyen készülő ételt ne hagyjuk
felügyelet nélkül!**





**Főzés, sütés közben meggyulladt olajat, zsiradékot vízzel
ne próbáljuk meg eloltani!
Legegyszerűbb megoldás a tűz oltására: az égő zsiradékot
tartalmazó edény fedővel történő letakarása.**






BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



**A konyhában keletkező kis kiterjedésű tüzet
próbáljuk először magunk eloltani; saját életünk és testi
épségünk veszélyeztetése nélkül!**

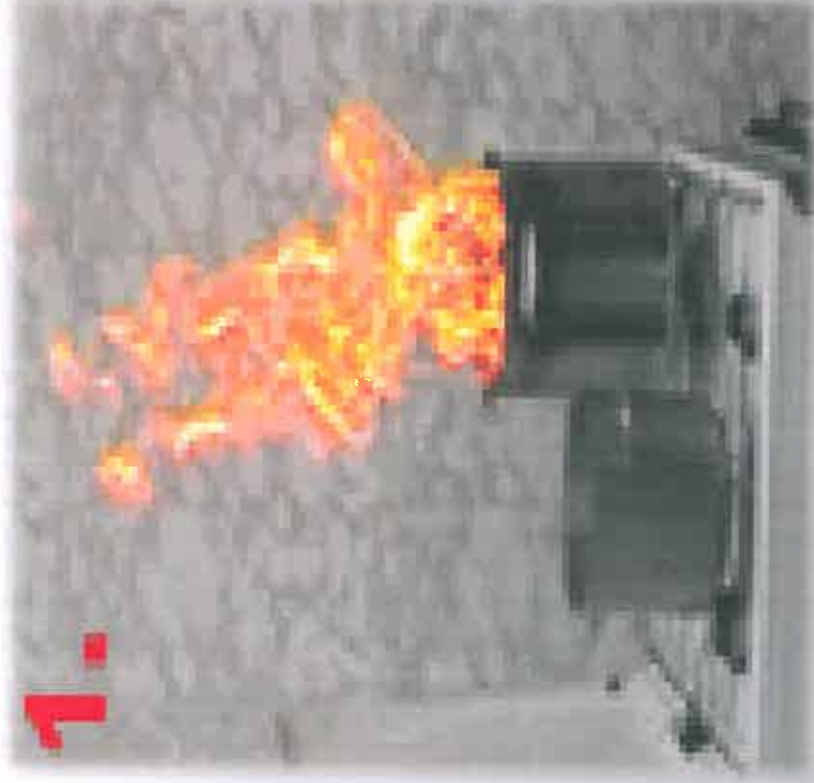

[187.]



[186.]



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Eldobott, még izzásban lévő gyufa és dohánynemű

A hulladékgyűjtőbe, kukába ne dobjon:

- égő gyufát,
- izzó dohányneműt.



[187]



[189]



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



- [184.] http://www.securinfo.hu/wp-content/uploads/2015/12/20151202_tuzkar-a-konyhaban.jpg
- [185.] <http://img.reblog.hu/blogs/16873/tuzgomb1650e.gif?w=550&full=1>
- [186.] http://www.securinfo.hu/wp-content/uploads/2015/12/20151202_olajtuz-a-konyhaban.jpg
- [187.] <http://www.feuerwehr-rothrist.ch/permanent/assets/images/Fettfrau.gif>
- [188.] <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQijXdEFztubDgSKuro7fr6P7RbG0JqQyrESiNd5A1enlqUT6gVYA>
- [189.] https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91MnwYk34ZL._SY355_.jpg
- [190.] <http://www.csepregituzoltok.hu/feltoltesek/vonulasok/331/kepek/DSCF5828.JPG>



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Szervezeti egység megnevezése

Gázkészülékek használatának veszélyei

Előadó:



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



A karbantartás hiánya robbanásveszélyt idézhet elő!



[85.]



[86.]



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



A robbanásveszély lehetőségét nem szabad alábecsülni!

A vezetékes földgáz és PB gáz esetén is már kevés gáz elegendő a levegővel keveredve a robbanóképes keverékhez.



Gázrobbanás lassított felvétel



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Kerüljük a saját kezűleg végzett gázszerelési munkákat!

- A saját kezűleg csak a PB palackcserét végezzük!
- Palackcserénél mindig új tömítést használjunk!
- Ellenőrizzük, hogy a csatlakozásnál ne szivároгjon a gáz!



[89.]



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



PB palackcsere során

Palackcsere közben ne dohányozzunk!

Ne üzemeltessünk más nyílt lángú készüléket!

A nyomáscsökkentő hollander szét- vagy összecsavarozást, nem rongáló
szerszámmal végezzük a (pld.: 27-es villáskulcs). ^[90.]



A tömörségvizsgálatot a tömlő és a palack csatlakozási pontjánál „szívárgás ellenőrző spray”-vel vagy szappanos vízzel végezzük.

**A tömítettség ellenőrzését ne végezzük
nyílt lánggal vagy más gyújtóeszközzel!**





BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



A gázszereelési munkák elvégzését bízuk szakemberre!

Gázszereelést minden esetben csak a gázszolgáltatónál regisztrált és szakképzett szakember végezheti!



A gázüzemű berendezésekben csak pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni!

Probléma esetén szakemberre bízjuk a javítást, beszerzést!



Égésbiztosító nélküli gázkészülékek üzemeltetése fokozott odafigyelést, kontrollt igényel.






BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Gázzal üzemelő sütőknél, üstházaknál, ha begyújtáskor túl sokáig áramlik ki a gáz és összegyűlik a tűztérben, gyújtóforrás hatására belobbbanhat!

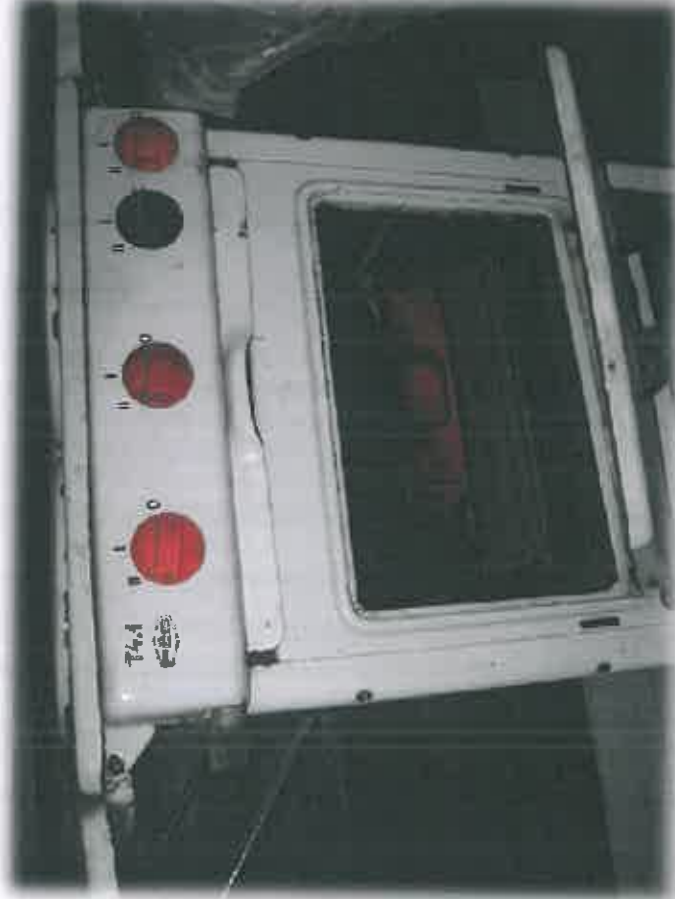


[95.]



[96.]

**A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor
győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így
megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.**

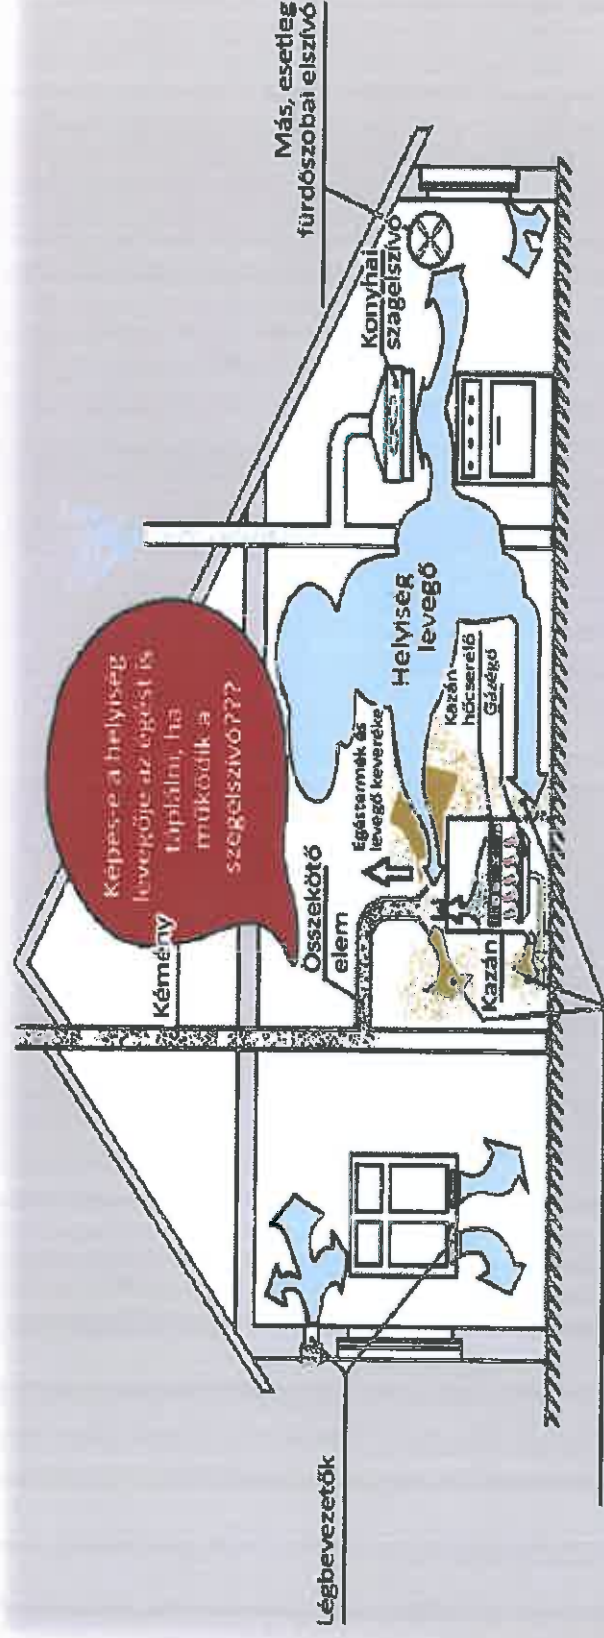

Égéstermék visszaáramlása a szellőztető vagy más ventilátorok működtetése esetén, ha nincs megfelelő légutánpótlás



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”




Tennivalók gázzag, hallható gázszivárgás, gázömlés esetén



[98.]



[99.]

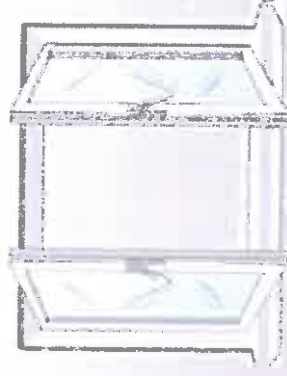

[100.]



[101.]

1. Zárja el a gáz-főcsapot, illetve a palackszelepet.
2. Áramtalanítson a villanyóránál.
3. Nyissa ki a nyílászárókat.
4. Szükség esetén értesítse a gázszolgáltatót és/vagy a tűzoltóságot.



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságetu”



A jelzéskor a bejelentő az alábbi kérdésekre számíthat:

1. A jelző neve.
2. A jelző elérhetősége.
3. Visszahívható telefonszáma.
4. Az esemény pontos címe.
5. Van-e életveszély.
6. Veszélyes anyag jelenléte az esemény során.
 - Gázpalackok mérete
 - Gázpalackok száma
 - Gázpalackok elhelyezkedése
7. Az esemény körülményeivel kapcsolatos egyéb információkat.




112



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”

A PB palackokról

A pb gáz nehezebb a levegőnél, így ha az szivárog, a mélyebb fekvésű helyekre ülepszik.

A palackot sem a tárolás, sem a felhasználás során nem szabad hőhatásnak kiténni.

A palackból a gáz kivétel csak és kizárólag a gyártó által előírt nyomáscsökkentő egységen (reduktoron) keresztül történhet.





BELÜGYMINISZTERIUM


ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



A PB palack nem tárolható

- tetőtérben,
- pincszinti helyiségben,
- huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben,
- gépjárműtárolókban,
- többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack,
- gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

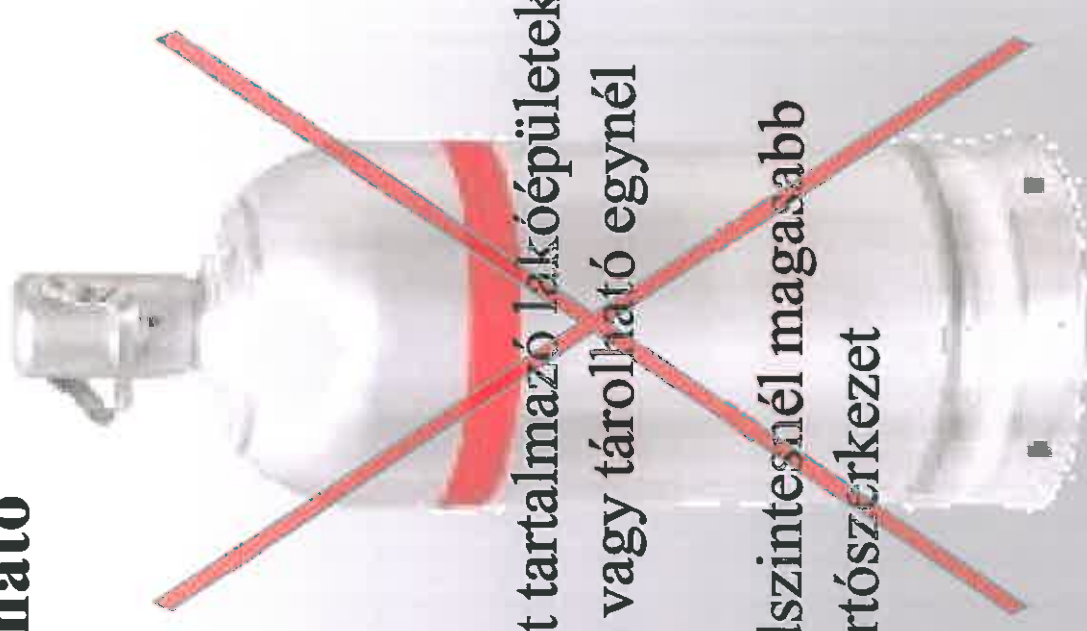



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Ha nyaralni indulunk, vagy hosszabb időre elutazunk

- zárjuk el a gázvezeték főelzáró csapját.
- PB üzemű berendezés esetén, zárjuk el a palack szelepét, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és a szelepníylásra helyezzük fel a biztonsági kupakot!



[103.]



[104.]



[105.]



[106.]



BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért”



- [85.] <http://www.gaz-szerviz.hu/index.php?id=404>
- [86.] <http://miithogyanbiztosanne.blogspot.hu/2013/06/szivarognak-pb-gazpalackok.html>
- [87.] <http://bakiparade.reblog.hu/files/2014/02/140204.gif?full=1>
- [88.] <http://miithogyanbiztosanne.blogspot.hu/2013/06/szivarognak-pb-gazpalackok.html>
- [89.] <http://kobaplast.hu/hitelesített-pb-nyomascsokek-tozitogvuru>
- [90.] http://www.wolker.hu/thumb/212239_w@270.h@166.q70.jpg
- [91.] <https://i.ytimg.com/vi/vHlsV9hCYrE/hqdefault.jpg>
- [92.] <http://www.equiposyhornosja.com/demos/construction/images/services/2.jpg>
- [93.] http://honlap.hu/pages/mgazszerviz/contents/static/13/1326517252_600x500.jpg
- [94.] <http://www.magangyujtemeny.eoldal.hu/img/picture/247/hpim1726.jpg>
- [95.] http://alkupiac.hu/kepek/termek/1212500/1212591_4_kecskelabu-tuzhely-elado.jpg
- [96.] http://img.index.hu/imgfm/2/4/6/6/BIG_0012822466.jpg
- [97.] https://www.vgfszaklap.hu/kepek/10_05/gazbalesetek_megtortent_esetek_es_tanulsagaik_II/3n.jpg
- [98.] <http://st.photos3.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP289/k27620529.jpg>
- [99.] http://www.openpr.de/images/articles/2/1/21d6adec42c352d919dd5e6c6ea64601_g.jpg
- [100.] http://muanyagablak-bau.hu/wp-content/uploads/2012/10/gealan-nyitolap_14.jpg
- [101.] http://actualvs.ro/wp-content/uploads/2017/02/1200x1200_beba785c.jpg
- [102.] <http://www.gazcentrum.brskft.hu/gazcentrum/images/stories/PALACK/PBpalack.jpg>
- [103.] http://www.azsiaspecialista.hu/files/2013/08/shutterstock_57517873.jpg
- [104.] http://3.bp.blogspot.com/-9pKG4KvFYAA/URZOvz5_0dI/AAAAAAAAA1Y/g3erRyDKZfo/s1600/g/%25C3%25A1zpalack+szelep+98.jpg
- [105.] <https://static.primanet.hu/images/upload/product/image/list/f3/fd/f3fda332703942594302952ada5beacc.jpg>
- [106.] http://www.kempingshop.hu/upload/411/310712_07.jpg